TOSHIBA
Leading Innovation

CIEMAC DS

OIS－DS
リモートOISパッケージ

情報系LANを使用し、遠隔からシステム監視

情報系 LAN(Intranet)上のパソコンから CIEMAC-DS システムの監視を実現します。

- OIS-DS と同一の画面表示
- 新たな画面作成作業の必要なし
- CIEMAC-DS 側のエンジニアリング情報を継承
- 接続パソコン、操作レベルなどの柔軟なセキュリティー
- リモート OIS からの操作も操作履歴として記録

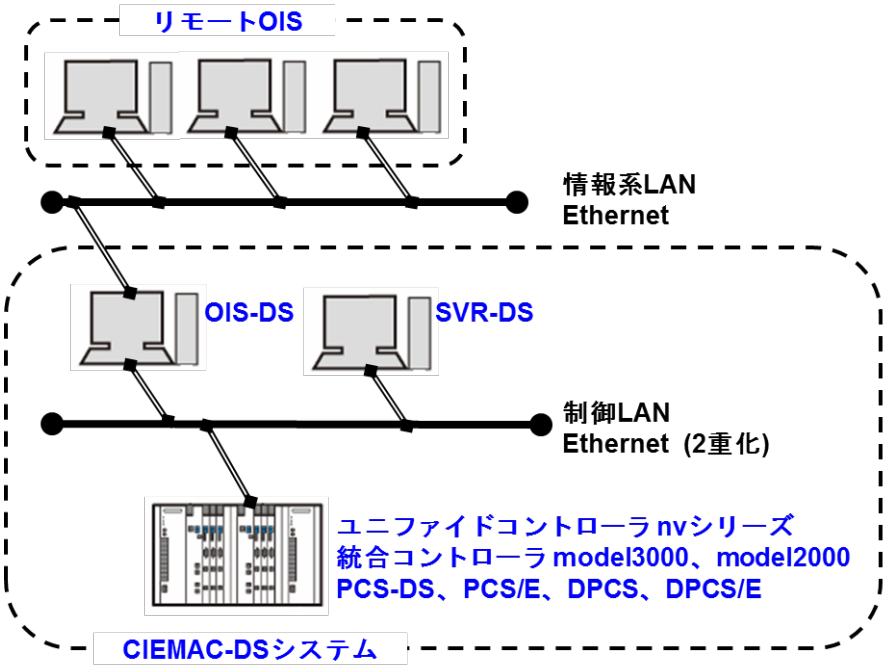

eco スタイル
東芝グループは、持続可能な地球の未来に貢献します。

特長

リモート OIS パッケージは、リモート OIS 用パソコンを CIEMAC-DS システムの情報系 LAN (Intranet)に接続し、システム内の任意の OIS をホストに指定する事で、ホスト OIS と同じ情報の表示・設定操作をリモート OIS から可能とするソフトウェアです。

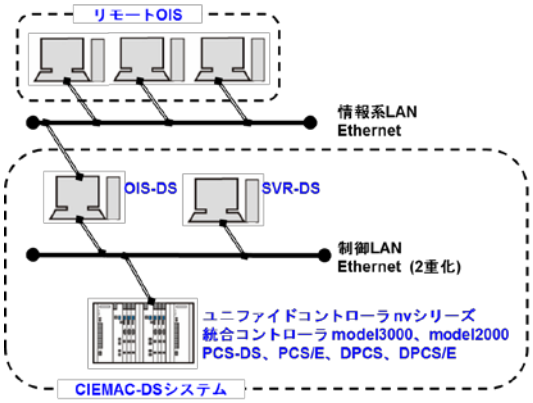

エンジニアリングレス

ツール登録情報やグラフィック画面も、ホスト OIS から読み込むため特別なエンジニアリング作業を必要としません。
ホスト OIS のグラフィック画面が変更された場合、その画面を再表示する事で、また、ホストの OIS 機能がバージョンアップされた場合も、リモート OIS を再起動する事で反映されます。

リモート OIS 機能

・起動

リモート OIS 起動画面よりホスト OIS を選択します。

・画面表示

オペレータウィンドウの数は、1個だけで常に OIS ウィンドウ内に最大表示します。画面の更新周期は、2秒です。この周期で、標準画面やグラフィック画面のデータを更新します。

・ネットワーク異常の検出

リモート OIS ではホスト OIS とのネットワーク状態を監視しています。ネットワーク異常やホスト OIS の異常でホスト OIS と通信できなくなった場合、ダイアログを表示しユーザへ通知します。

仕様

・リモート OIS

対象 OS	Windows®XP SP2 以降 (32bit)
CPU	Pentium® Ⅲ以上または Celeron™566MHz 以上
メモリ	128MB 以上
ディスク容量	空き容量 300MB 以上
画面解像度	1280×1024 または 1024×768 推奨
表示色	65536 以上
ソフトウェア	警報ブザーを使用する場合はサウンドドライバが必要です。
推奨機種	本仕様を満たす当社産業用コンピュータ

・ホスト OIS

対象 OS	Windows®XP SP2 以降 (32bit)
CPU	Pentium®Ⅳ 2GHz 以上
メモリ	128MB 以上
サポート OIS 種別	OIS-DS53 OIS-DS63 OIS-DS/SMART

・制約条件

リモート OIS を使用する場合、接続台数に制限があります。

接続台数	最大4台／ホスト OIS
コントローラステーションへのアクセス	コントローラステーション(統合コントローラ、ユニファイドコントローラ nv シリーズ等)1台に対するアクセスは、OIS およびリモート OIS からの合計が8画面以下になるようにします。
ホスト OIS	接続可能なホスト OIS は IP アドレスで認識可能な Intranet 内の OIS とします。

商標

・ Windows®は、Microsoft® Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
・ Intel®、Pentium®は、Intel® Corporation の登録商標または商標です。

⚠ ご注意

●いかなる場合においても、本製品の使用又は使用不能から生ずる付随的な損害(事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失、又はその他の金銭的損害を含むがこれらに限定されない)に関して一切 責任を負わないものとします。
●本製品は、以下のような人名に直接かかわる安全性を要求されるシステムに適用する目的で製造されたものではありません。このような用途に使用する可能性がある場合には、当社営業窓口へご相談ください。
[例]◇原子力発電所の主機制御システム、原子力施設の安全保護システム、その他安全上重要な系統システム ◇集団輸送システムの運転制御システムおよび航空管制制御システム ◇人命にかかわる医療制御システム
●製品をご使用の際には、取扱説明書をお読みいただいた上で正しくお使いください。
●本製品を、国内外の法令、規則および命令により製造、販売を禁止されている応用製品に使用することはできません。
●本製品は、外国為替および外国貿易法により、輸出または海外への提供が規制されているものです。
●本製品は、米国輸出管理の規制を受けており、輸出する場合、輸出先によっては米国政府の許可が必要です。

●カタログに記載された仕様、デザインは設計変更その他の理由によりお断りなく変更させて いただくことがあります。
●このカタログの内容は 2012 年 8 月現在のものです。
●本カタログに記載の商品の名称は、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。

●お問い合わせ
株式会社 東芝 社会インフラシステム社
セキュリティ・自動化システム事業部 計装制御営業部
TEL:044-331-1694 FAX:044-548-9553
〒212-8585 川崎市幸区堀川町 72 番地 34

G16042C